

REC MKD Premium

Monteringsanvisning

REC MKD Premium

Godkännande:

CE -0432-BPR-119972

EN 1856-1 T600-N1-D-V3-L50060-G50

EN 1856-1 T600-N1-W-V2-L50060-O50

Teknisk data:

Undertryck

Rökrör/innerrör syrafast rostfritt stål motsv. EN 1.4404

Ytterrör i rostfritt stål motsv. EN 1.4509

Drifts temp max 600° C


Undertryck N1 (40Pa)

Godkänd för övertryck i särskilt utförande (5000Pa).

Godkänd för naturgas, olja med $\leq 0,2\%$ svavel och fast bränsle

t.ex ved, pellets, flis, grot

Tigsvetsade skarvar

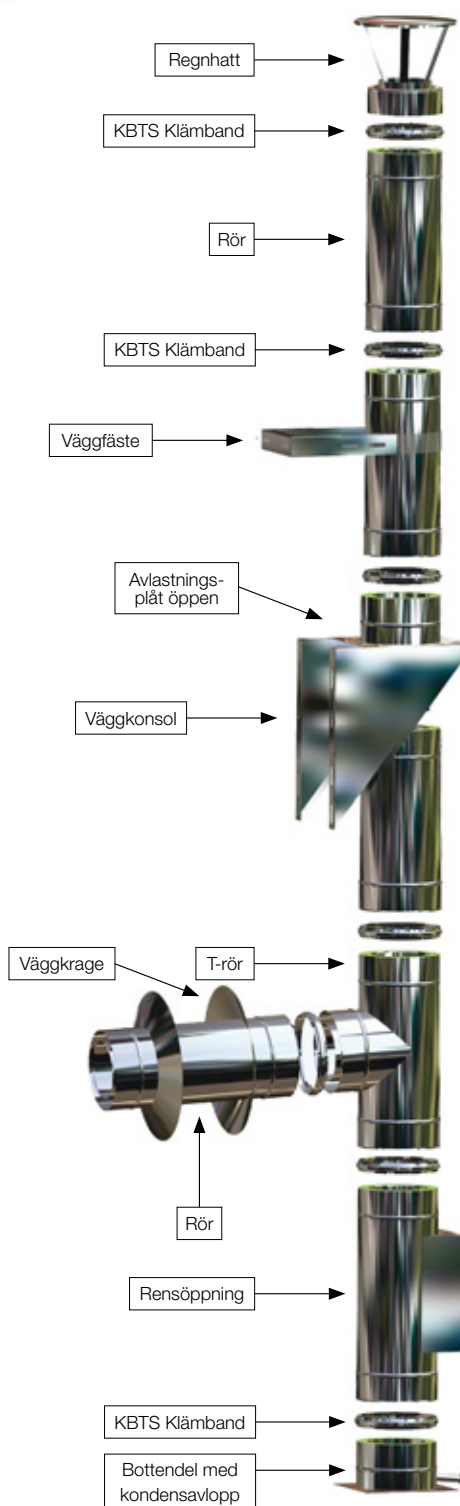

REC MKD Monteringsanvisning



Montering steg för steg:

1. Första röret vänds med yterrörets handel uppåt, då utgör innerröret hondelen. Detta för att eventuell kondens kan rinna nedåt utan läckage och regn likaså på utsidan. Och isolering möter isolering utan värmebrygga.



2. Nästa rör vänds med yterrörets hondel nedåt och trycks fast mot första röret.

REC MKD Monteringsanvisning




3. Sätt ett klämband över skarven. Justera med justerskruvarna och kläm fast klämbandets så det sitter stadigt.



4. Upprepa ovan moment tills alla rören är monterade.

Tabell för användning av avlastningsplåt/bottendel och väggfästen

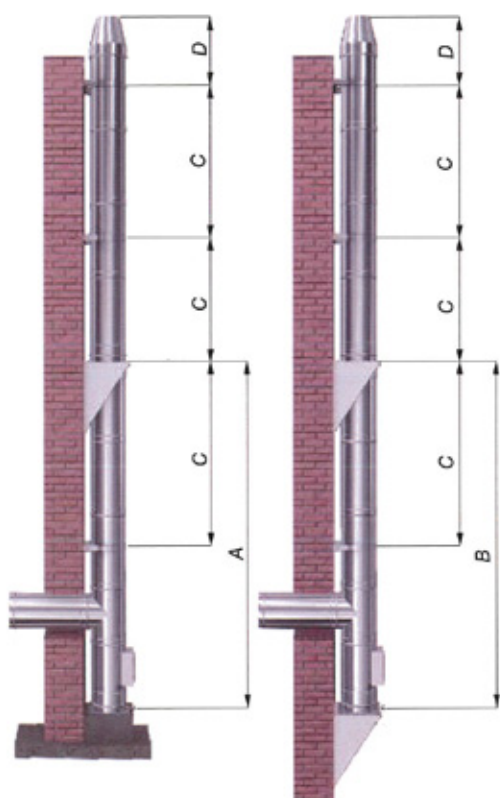

DN	A	B	C	D
mm	m			
113	30	30	4	3
120				
130				
140				
150				
160				
180				
200	20			
225	15			
250	12			
300	25	10	2	1
350				
400				
450				
500	8			
600	20	7	2	1
700				
800				
900	15	6	2	1
1000				

Medlem i

 **Svensk Ventilation**
Bransch i samverkan

REC Indovent AB

Box 37, SE-431 21 Mölndal, Sweden

Besöksadress: Kärragatan 2

Tel: +46 31 67 55 00

Fax: +46 31 87 58 45

Certifierade enligt ISO 9001/14001